

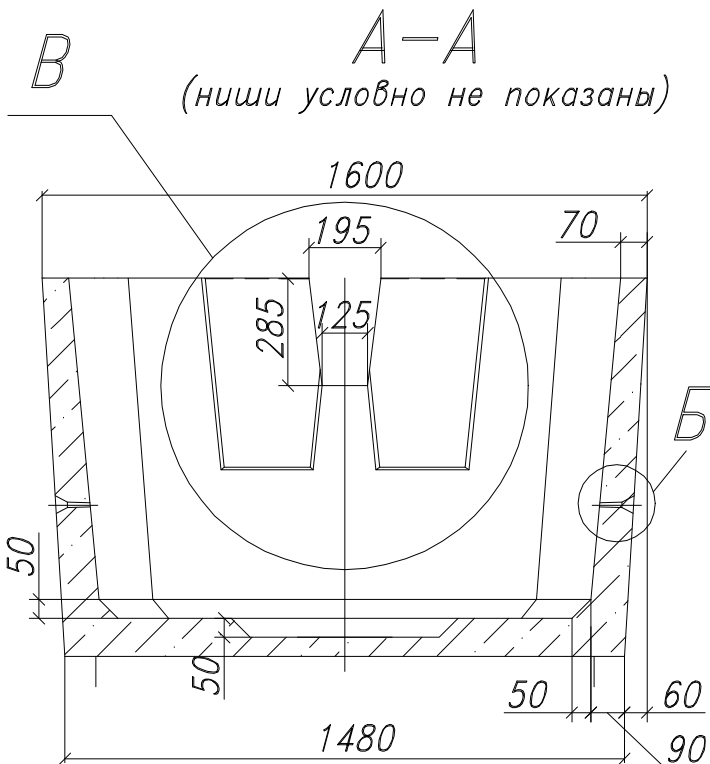



ЖБИ.72.15

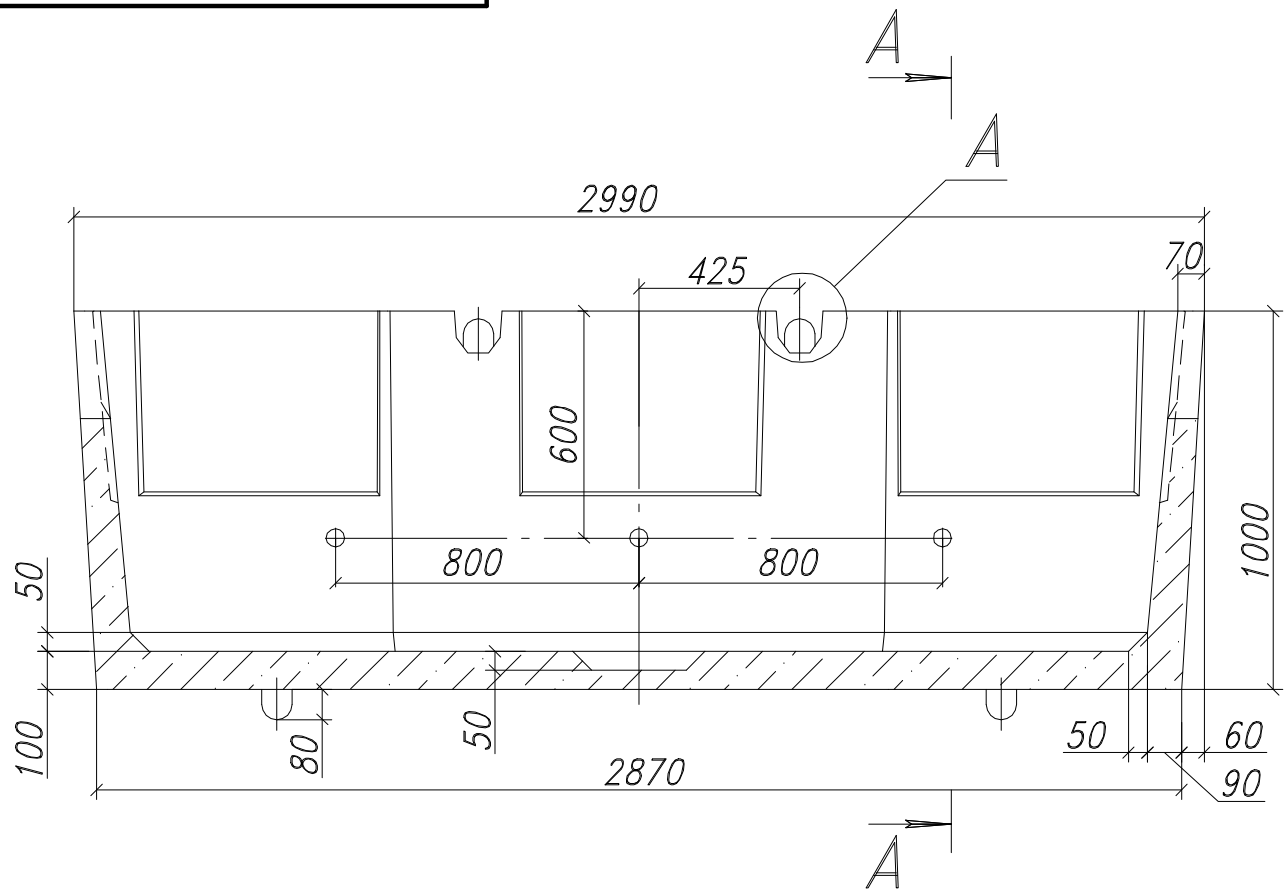


A(1:10)

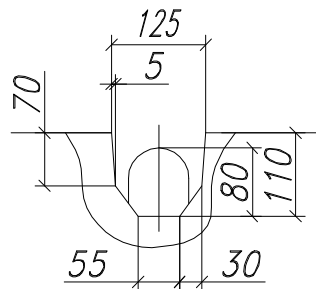

B(1:20)


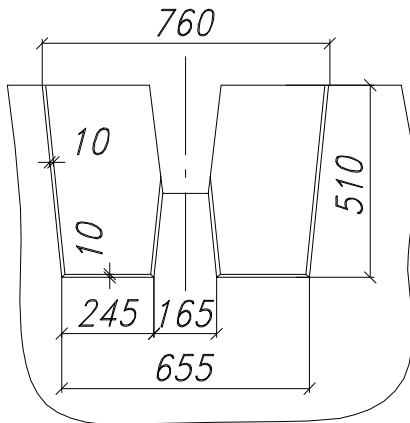


B(1:5)

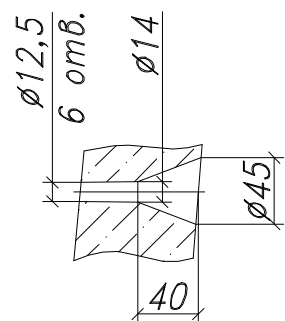

Д

(ниша)

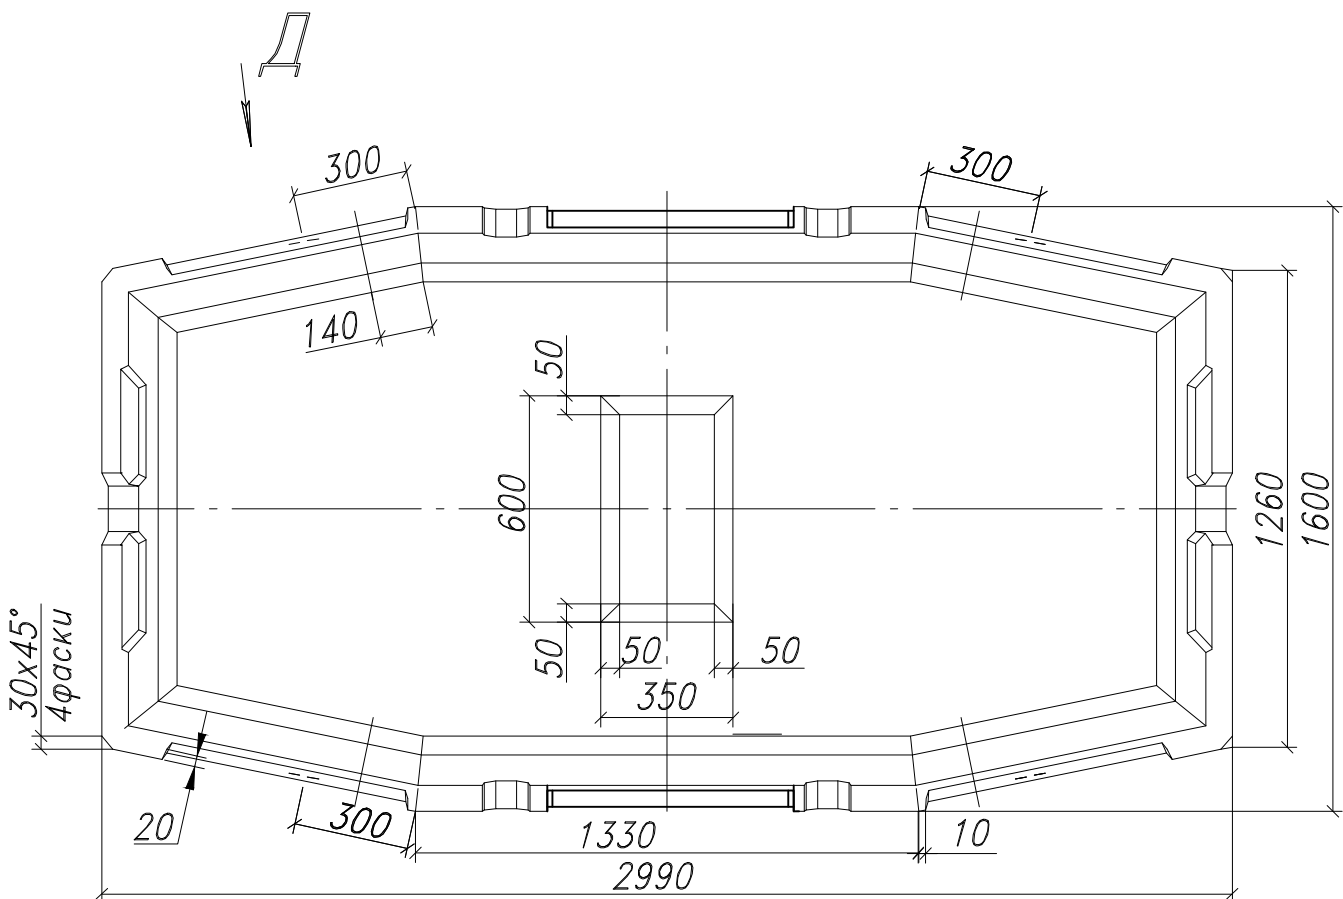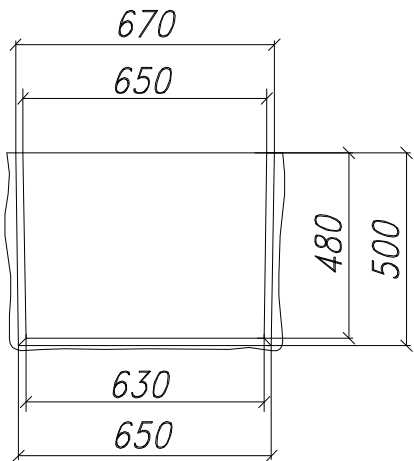

N	Расход арматуры	Масса на изделие кг
1	Ø12 А-I ГОСТ 5781-82	8,528
2	Ø10 А-III ГОСТ 5781-82	28,196
3	Ø6 А-III ГОСТ 5781-82	5,478
4	Ø5 Вр1 ГОСТ 6727-80	6,566
5	Ø4 Вр1 ГОСТ 6727-80	5,98
6	Ø3 ОК Т/Н ГОСТ 3282-74	0,068
Проволока Ø1,2мм т/О-ОК ГОСТ 3282-70 (вязальная); L=350мм		0,072

Класс бетона	Характеристика бетона		V
	Водонепроницаемость	Морозостойкость	
B22,5	W6	≥ F ₂₀₀	0,972м ³

					ЖБИ.72.15				
					Кабельный колодец ККСр-5-80 (нижний элемент)	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Данилов							2430	1:20
Пров.	Любова								
Т.контр.	Фокин					Лист 1		Листов	
					Опалубочный чертеж				
Н.контр.	Марчук								
Утв.	Марчук								